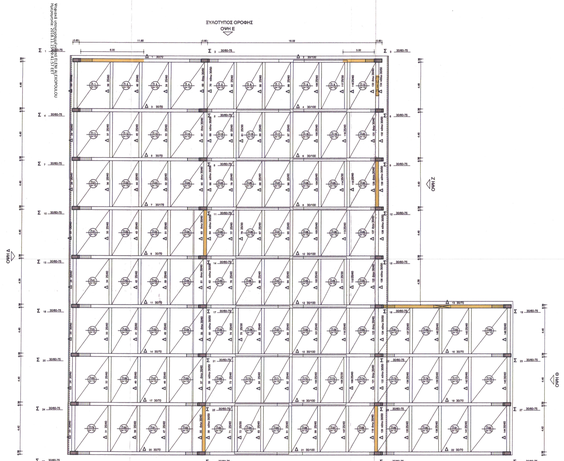


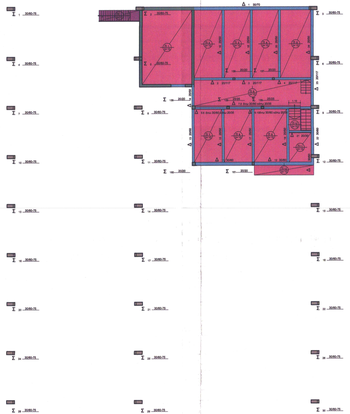


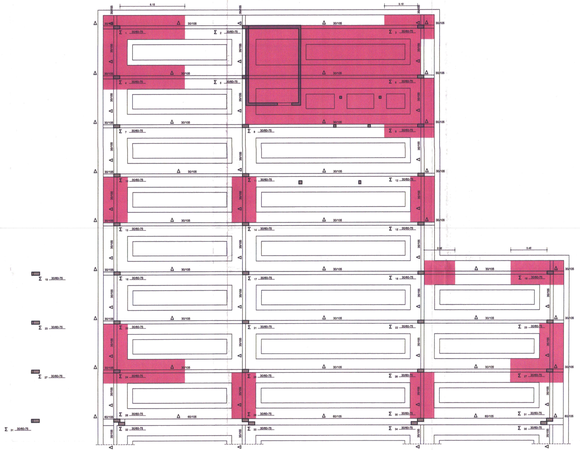

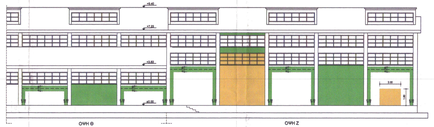





ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΟΧΡΩΜΑΤΩΝ
- ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΟΪΑΣ
- ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΔΟΚΟΙ -ΣΤΥΛΟΙ)
- ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΩΝ-ΔΑΠΕΔΩΝ
- ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

- Υ.Α. 3124/03.02.85
  "ΥΠΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ-ΚΤΙΡΙΩΝ" (ΦΕΚ 45/1/B/85)
- Π.Δ. 305/1996 "ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/654/ΕΟΚ (ΦΕΚ 212/Δ/26.06.96)
- Ν.4403/70 (ΦΕΚ 52/1)
  Οι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΟΙΟΥΝΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΝ 863.1988-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΔΗΜΑΣΑ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΔΑΓΚΩΗ-)
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ (ΕΝ388:2003-ΛΑΝΤΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ)
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ (ΕΝ347-1:2007 / ΕΝ347:1998-ΛΡΑΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ (EN ISO 20345:2004-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

## ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

I. ΥΛΙΚΑ.

| | |
|---|---|
| Σκυροδέμα συμπύκνων κλάσεων | C20/25 |
| Ιδιοκλίμακες | C20/25 |
| Σκυρόδεμα ισοδύναμο με φέρον | C20/25 |
| Οπλισμοί - συρμαρόβεργες (κοινές) | S500s |
| Χαλύβδινες κατασκευές κτιρίων κατασκευών | Fe 360 |

II. ΦΟΡΤΙΑ.

A. ΜΟΝΙΜΑ ΙΔΙΟΒΑΡΗ

| | | |
|---|---|---|
| Βάρος σκυροδέματος | 25.00 | kN/m³ |
| Κονιάματος | 22.00 | kN/m³ |
| Κονιάμαρος υποστυλώσεως | 3.10 | kN/m³ |
| Μπαρμπ υποστυλώσεως | 3.80 | kN/m³ |
| Μπαρμπ τοιχοποιίας | 1.80 | kN/m³ |
| Επενδύσεως δαπέδου | 1.00 | kN/m² |
| Επενδύσεως οροφών | 1.00 | kN/m² |
| Ξυλοτύπου | 0.20 | kN/m² |
| Ψευδο βάρος μορίου | 20.00 | kN/m³ |

B. ΚΙΝΗΤΑ.

| | | |
|---|---|---|
| Τοιχοποιίας εξωτ.τ. | 5.00 | kN/m² |
| Τοιχοποιίας μέσων κορμών | 3.00 | kN/m² |
| Δώματος (ανοιχτό και χρήσι) | 1.50 | kN/m² |
| Δώματος (κλειστό χωρίς χρήση) | 1.00 | kN/m² |
| Ανομβρο (ΕΛ-12 Σύμφωνα κανονισμός) | 30.00 | m/sec |

Γ. ΣΑΛΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

Τίθενται σύμφωνα με κατά περίπτωση στις τάξεις Ξυλικών υποστηλωμάτων

III. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...

| | |
|---|---|
| Σεισμικός συντελεστής | 0 |
| Ζώνη σεισμικής κινδυνικότητας | |
| Δείκτης εδαφικού ενισχύσεως | $\mu=1.00$ |
| Δείκτης σεισμικής σπουδαιότητας Συμμόρφωσης | $\gamma=1.00$ (I) |
| Κατηγορία εδάφους | |
| Δείκτης σεισμικής συμπεριφοράς | $q=1.00$ |

IV. ΣΑΛΑΒΟΣΕΙΣΗΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...

Θα καθορίστουν μετά από συγκεκριμένη δράση

V. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

- Κανονισμός Φορτίσεων Δομικών Έργων (Β.Δ. 1081-12-45)
- Κανονισμός για τη μόρτα και κατασκευή χτιστών από σκυρόβεμα Φ.Ε.Κ.21 2003 Φ.Ε.Κ. 1208/Β/6-11-2003
- Κανονισμός Τεχνικής Ασφάλειας Κτιρίων (Π.Δ. 305/96 Φ.Ε.Κ.212/Δ/26-6-96)
- Κανονισμός Τεχνικής Ασφάλειας Υπόγειων Κατασκευών Φ.Ε.Κ. 86/Β/24-3-2003
- Κανονισμός Σεισμικής Αντοχής (Ε.Α.Κ. 2000)
- Κανονισμός Ξ. Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών
- Κανονισμός Σεισμικής Αντοχής Γεφυρών (Ε.Α.Κ.)
- Κανονισμός Παρεμβάσεων Ανάμεσα Κτίρια (Π.Δ. 1117/Δ/Φ.Ε.Κ.64, 3ΔΚ)

ΕΚΕΔΟΣΗ
Βαθμός Ασφάλειας Κατασκευής
Κατηγορία Σπουδαιότητας
Φάκελος 15-5-2017

**ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε.Ο. ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ**

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Βασικά Σχέδια Κτιρίου και μελέτη Ειδικών Συστημάτων
Ο Μελετητής
Δημήτριος Νικολάου
πολιτικός μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών